

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、現行測定試薬の販売中止に伴い、改良試薬に変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白


記

■実施日 2018年 10月 22日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
87	4318 4F065	テストステロン	基準値	ng/dL M 242~1043 F 2~69	ng/dL M 236~1037 F 3~67	改良試薬への変更

【新現試薬相関】

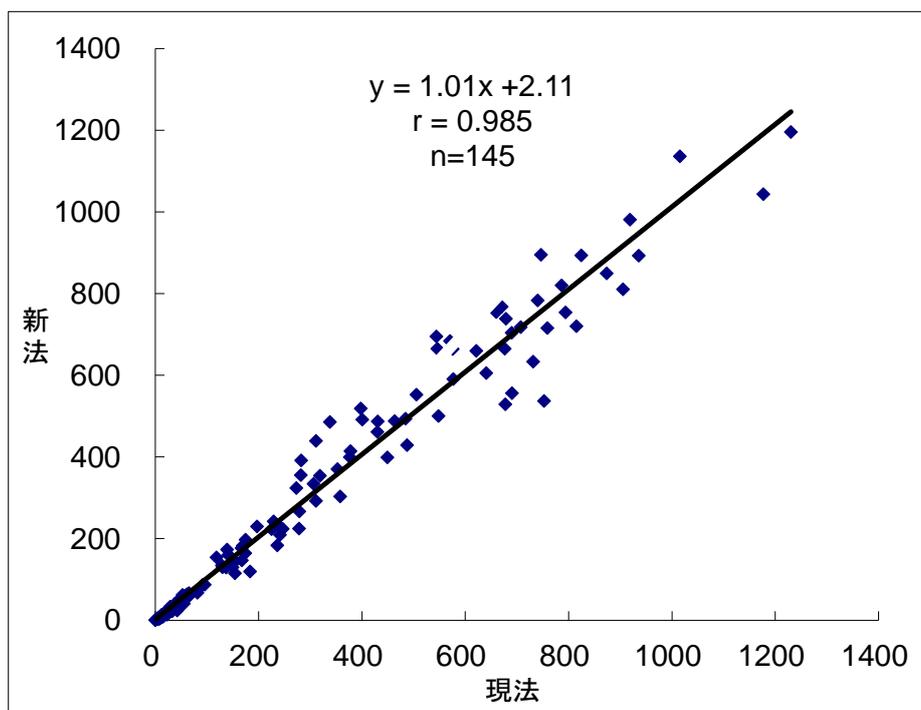

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。